

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD EN MEDIA TENSION

Versión No. 2 | Página: 1 de 1 | Código: FCOVP047

ESSA

siempre adelante

Una empresa epm®

No. Radicado

BGA- 005824

Fecha

05 MAR 2012 05 MAR 2012

Datos del Solicitante

Nombre: **FANNY QUINTERO SALAZAR** C.C.: **37829057**
Teléfono: **315 8998807** Cel: e-mail: **fanny90.56@hotmail.com**

Datos del Propietario

Nombre: **Alcaldía Municipal de GIRON** C.C.:
Teléfono: **6463030** Cel: **Ext. 146** e-mail:

Nombre de la Obra: **CIUDADELA NUEVO GIRON SECTOR SIETE**
Provisional: ☐ Residencial: ☒ Mixto: ☐ Comercial: ☐ Industrial: ☐ Urbano: ☒ Rural: ☐

Datos de ubicación del proyecto

Dirección: **VIA A ZAPATOCA KMT. 2** Barrio: Municipio: **GIRON**
Características del Transformador: Transformador a instalar: **225 KVA** Transformador a retirar: Punto de amarre:
Capacidad en KVA: **2(112.5)** No. de apoyo: **255-9099**
Nivel de tensión (alta / baja) Voltios: **13200/208-120V** Dirección: **VIA A ZAPATOCA VEREDA BARBOSA.**
No. de Fases: **3**
No. de medidores del Proyecto: **500**
Fecha estimada de puesta en servicio: **12 MAR 2012**
Firma Solicitante: **[Firma]** Nota: Si no está identificado el apoyo anexar plano de ubicación de predio con red existente y ubicación del punto de amarre.

exclusivo de ESSA.

APROBADO

Sr. Cliente: Debe tener especial cuidado en guardar las distancias de seguridad de la construcción respecto a las partes energizadas, según ART. 13 del RETIE. No se permite la construcción de edificaciones debajo de redes públicas sobre edificaciones. Ver también POT, RETIE, norma ESSA.

Observaciones (Análisis de Disponibilidad)

Adecuación estructural de arranque.

Disponibilidades

Disponibilidad

Aprobada **K**

No Aprobada

Condicionada

Vo.Bo. Punto de Amarre

Firma Autorizada

Fecha de Aprobación

Fecha de Vencimiento

12 MAR 2012

14 MAR 2012

Propietario		Constructor electricista		Certificación Retie	
Nombre		Nombre		Organismo de Inspección:	
Teléfono		Teléfono		Dictamen No.	
Matricula P.		Matricula P.		Código	
Firma Solicitante		Firma Solicitante		Transformador (CREG):	
Plano aprobado				Código apoyo final (amarre):	
Identificación:				Vo. bo. Conexión M.T.	
Revisor-Dpto. Control de Conexiones		Vo. bo. Documentos ventanilla de conexiones		Firma:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	
Observaciones (Control de Conexiones)					

Código : 856719

Registro de la Solicitud

Electrificadora de Santander S.A.

Carretera 19 No. 22 - Bucaramanga, Santander, Colombia

PBX: (7) 6333-7668 Fax: (7) 642-3236

Web site: www.essa.com.co e-mail: info@essa.com.co

Punto de Amarre

Ubicación : 42 501 FLORIDA 1

Solicitud : FLORIDA

Apoyo físico : 2559099

Nodo : A

Total : 59.97

Observaciones : 500 USUARIOS

Tension Nodo Kv : 12.74

Icc(ka) : 0.58


Iccm(ka) : 0.47

Aprobación

[Firma]
Firma Aprobación

Ubicación : SANTANDER GIRON

Disponibilidad : CIUDADELA NUEVO GIRON SECTOR SIETE

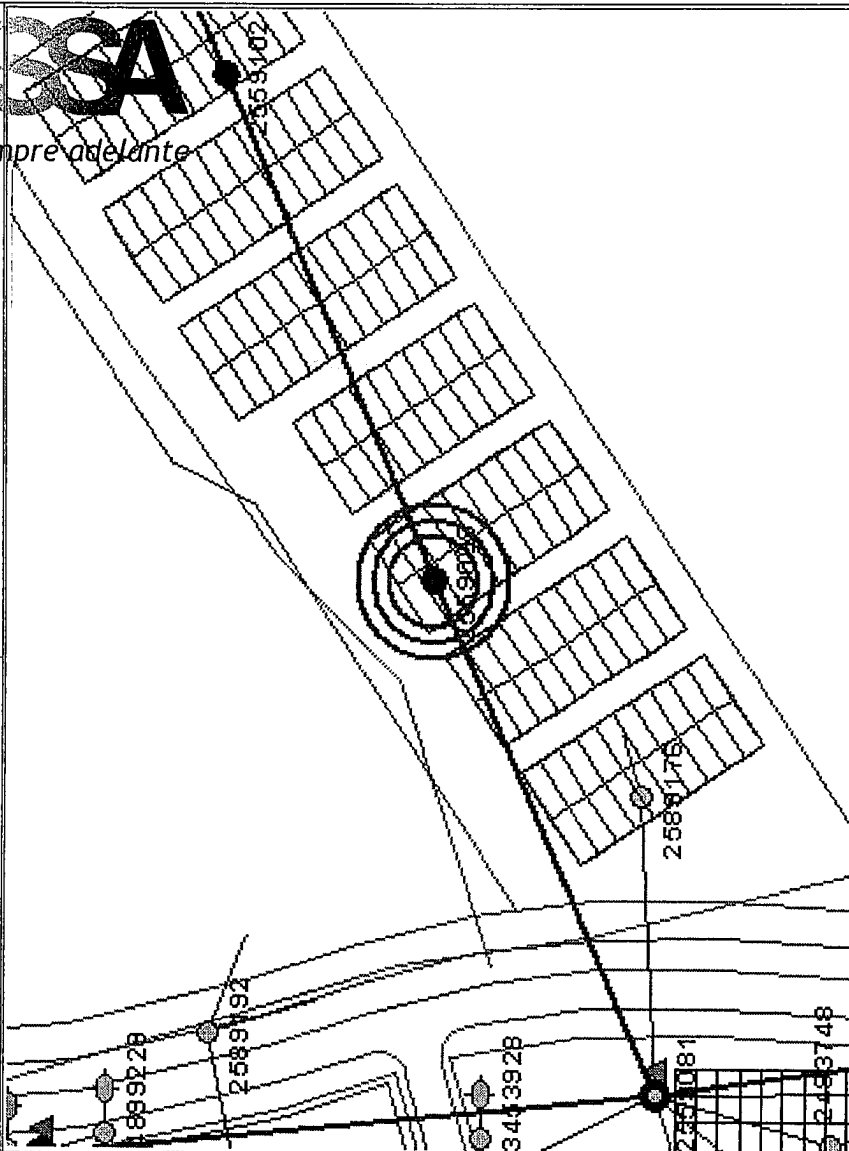

Carga Instalada	Código del transformador	Propietario	Fp	Fd	Fases	Carga
	706077	PARTICULAR	0.9	0.75	3	225
						0
						225
Carga Contratada (KVA)						0
Total Carga (KVA)						225